


Obwód	TG/10	TG/11	TG/12	TG/13	TG/13
Odbiór	gn. ogólne	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	zas. centr. alarm.
Lokalizacja	2.2	2.1,2.3,2.4–2.7	2.2	2.2	2.1
Pi (kW)	1,5	0,916	0,964	0.964	0.1
Przewód	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5

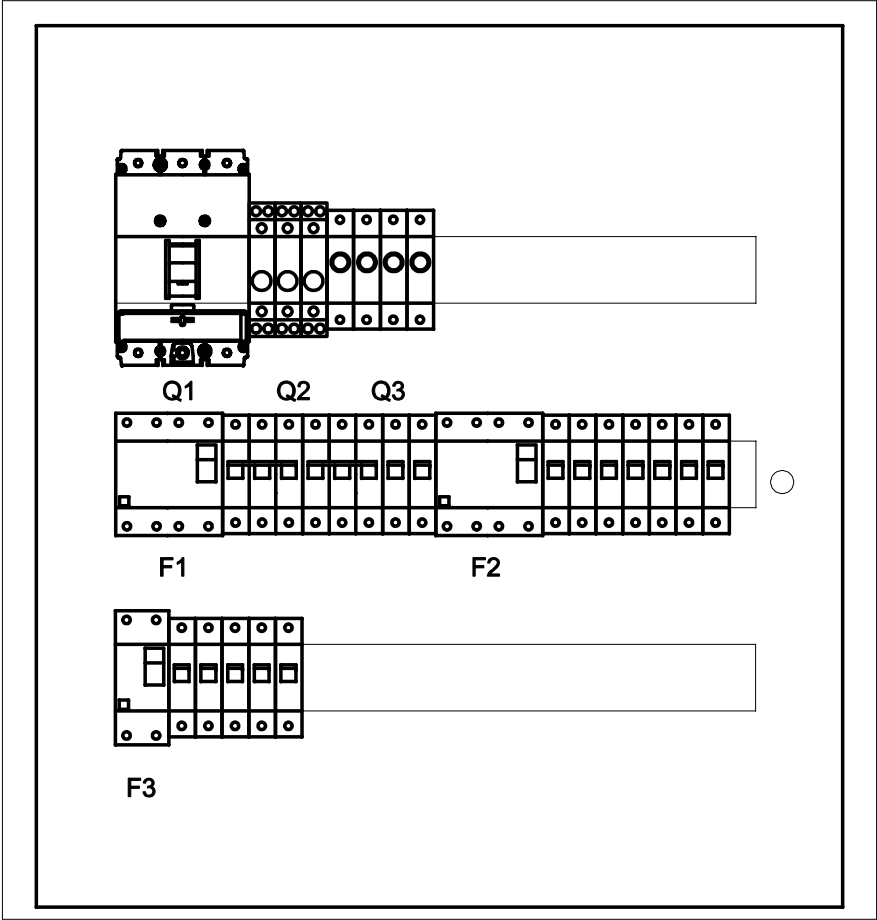

Typ tablicy: BF-U-3/72-F firmy MOELLER

obiekt	BUDOWA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO						
adres budowy	JAWOR KOLONIA, DZ. NR 233, GM. MNISZKÓW						
funkcja	specjalność	imię i nazwisko	podpis	data		nr uprawnień	
projektant	inst. w zakr. siec i urz. elektr. i el-en. b/o	mgr inż. TOMASZ SYNOWIEC		12.2009r.		LOD/0339/POOE/05	
sprawdził	inst. w zakr. siec i urz. elektr. i el-en. b/o	inż. MAREK SZCZEPANIK				KI-564/94	
przedmiot rysunku	INSTALACJA ELEKTRYCZNA SCHEMAT IDEOWY			NR RYS:	SKALA:	NR STR:	
				E-1/2	-		